

アメニティエアロテスタ KNS-5000C  
KONA Sapporo Co., LTD Ver 5.50

2019年10月05日 データNo. 0001  
モード：自動測定 (減圧法)

相当隙間面積:  $C = 0.2 \text{ cm}^2/\text{m}^2$   
建物外皮の実質延べ床面積:  $S = 216.26 \text{ m}^2$

総相当隙間面積:  $\alpha A = 34 \text{ cm}^2$   
隙間特性値:  $n = 1.23$   
通気率 ( $\Delta P = 1 \text{ Pa}$ 時の通気量):  $a = 7.6$   
 $\Delta P = 9.8 \text{ Pa}$ における通気量:  $Q_{9.8} = 48.7 \text{ m}^3/\text{h}$


室内温度:  $24.1^\circ\text{C}$  係数(b): 0.692  
外気温度:  $17.1^\circ\text{C}$

測定パラメータ

|     |        |     |                           |
|-----|--------|-----|---------------------------|
| 圧力差 | 19.5Pa | 通気量 | 85 $\text{m}^3/\text{h}$  |
| 圧力差 | 26.3Pa | 通気量 | 106 $\text{m}^3/\text{h}$ |
| 圧力差 | 33.9Pa | 通気量 | 142 $\text{m}^3/\text{h}$ |
| 圧力差 | 43.4Pa | 通気量 | 164 $\text{m}^3/\text{h}$ |
| 圧力差 | 53.1Pa | 通気量 | 186 $\text{m}^3/\text{h}$ |

50.0Pa時の確定流量: 183 $\text{m}^3/\text{h}$

Pa 通気量-圧力差特性グラフ

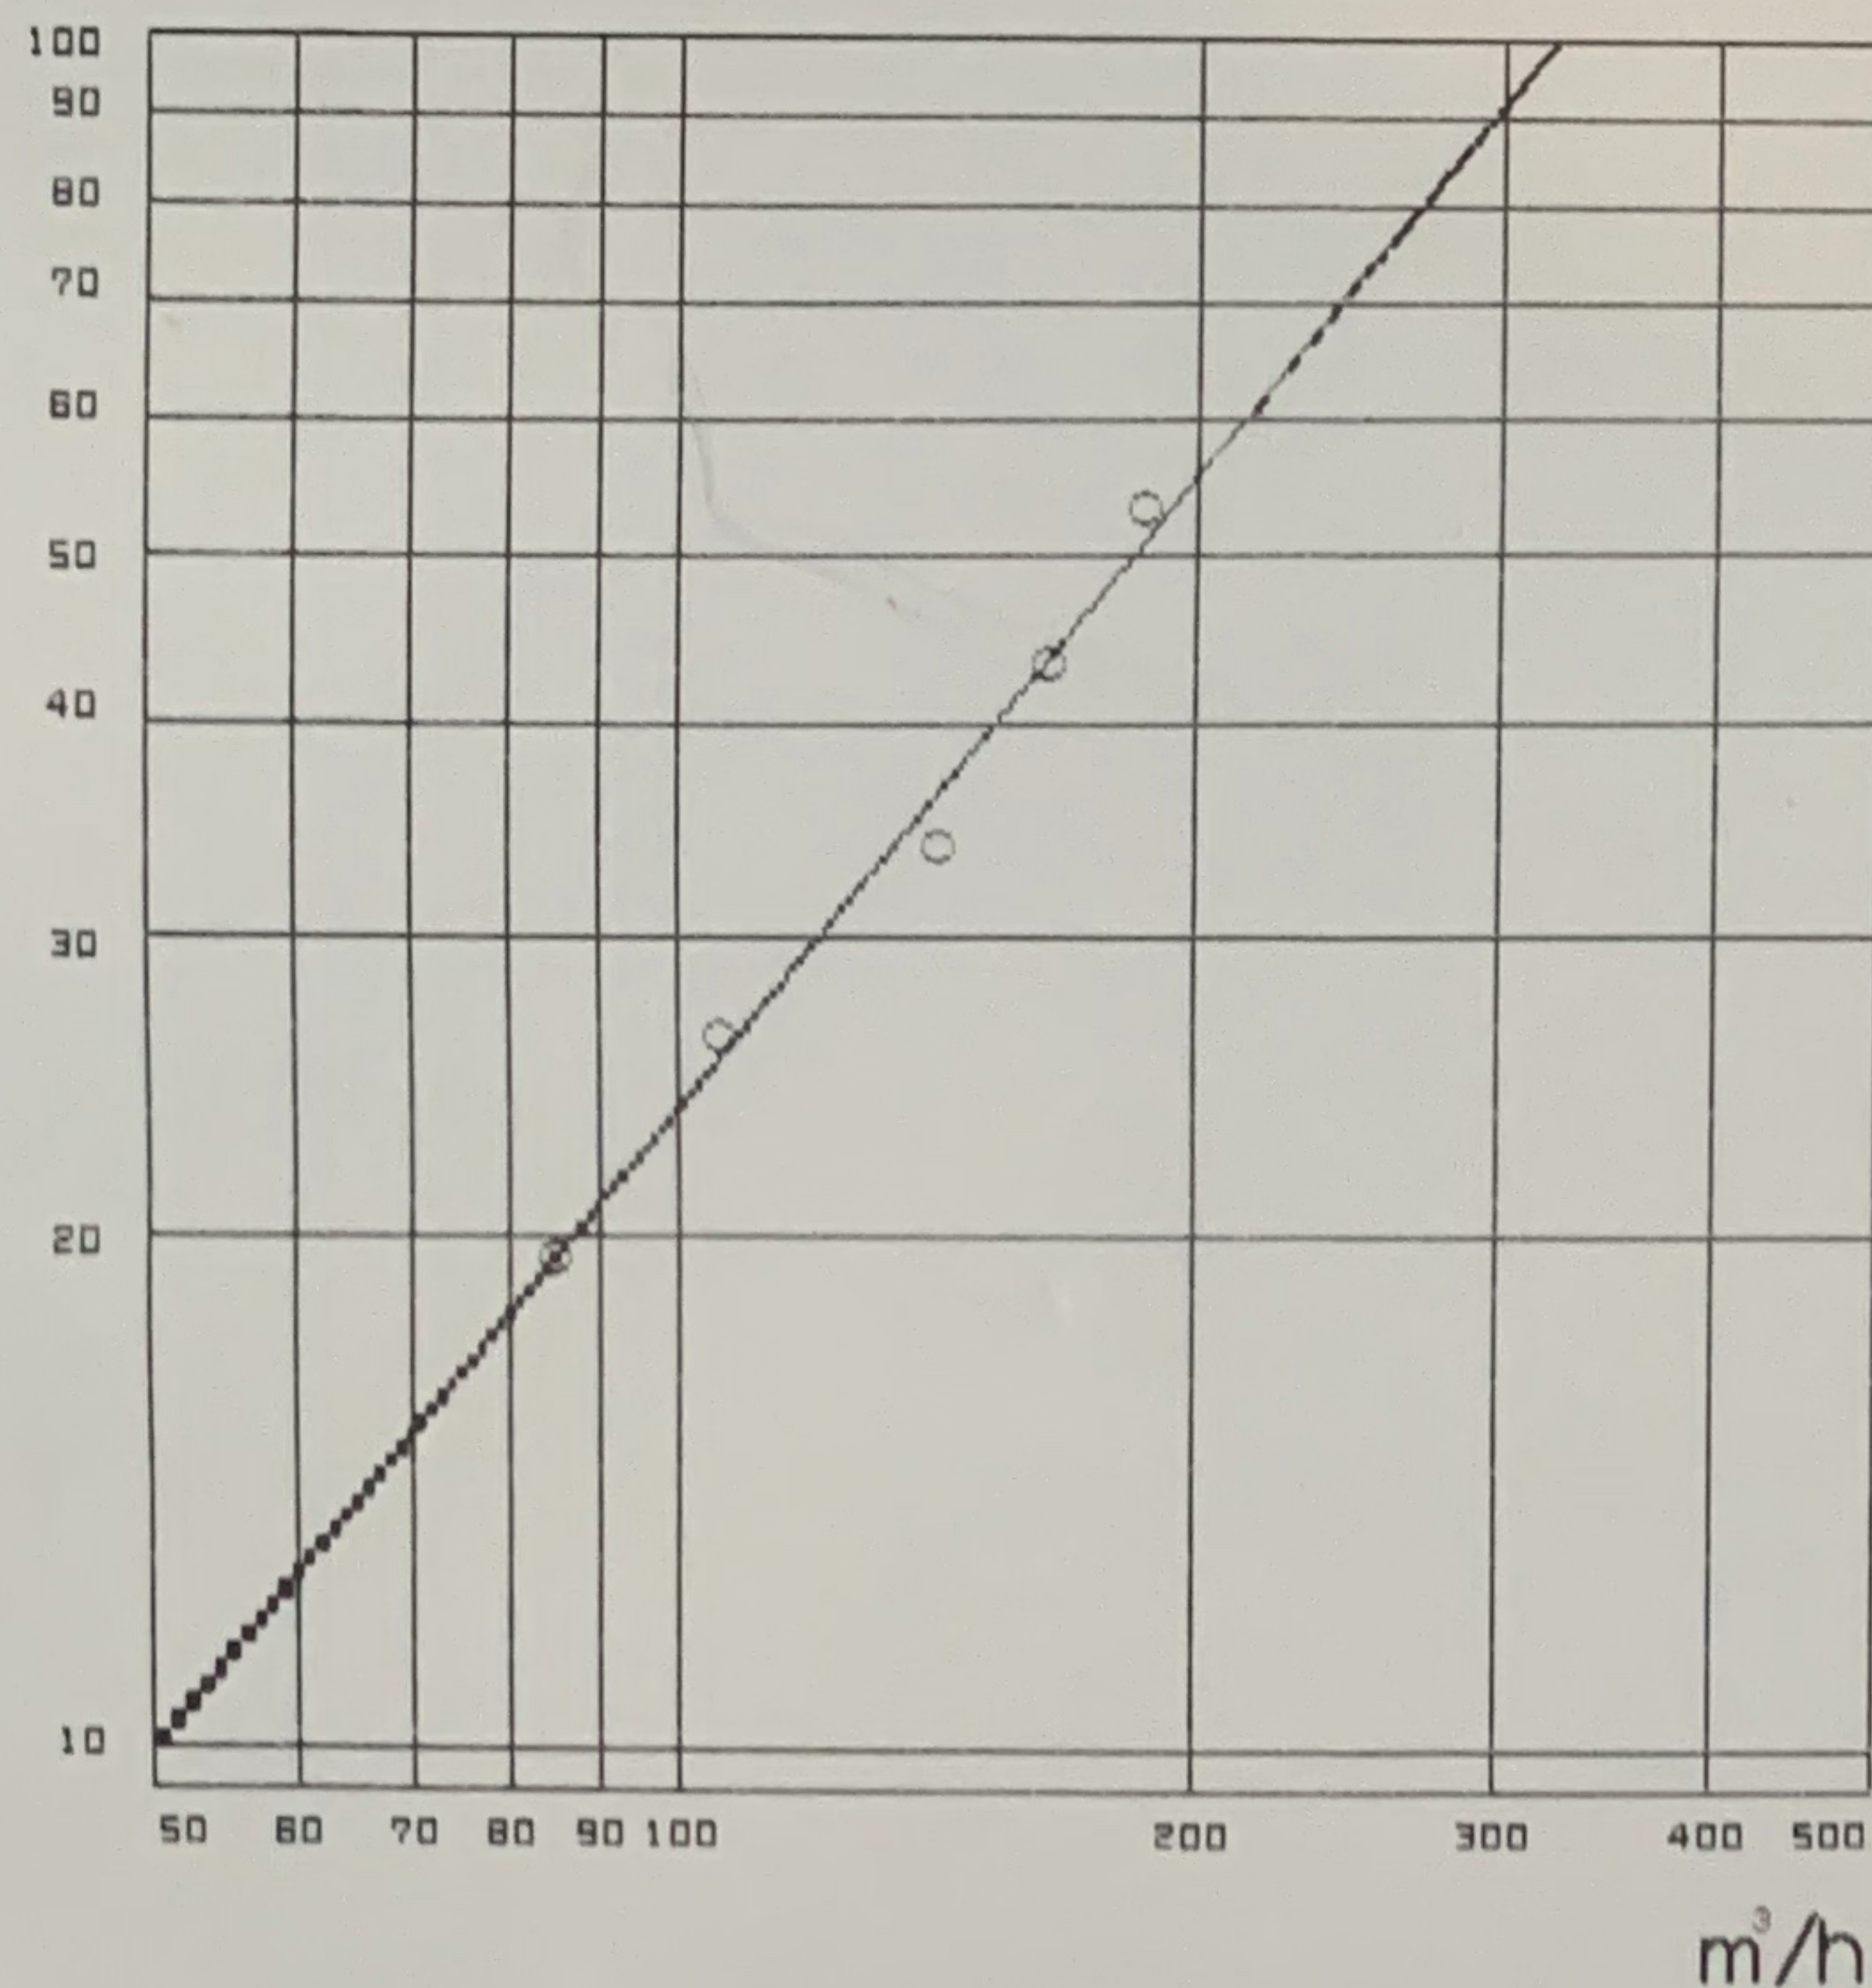

2019年10月05日 データNo. 0002  
モード：自動測定 (減圧法)

相当隙間面積:  $C = 0.2 \text{ cm}^2/\text{m}^2$   
建物外皮の実質延べ床面積:  $S = 216.26 \text{ m}^2$

総相当隙間面積:  $\alpha A = 36 \text{ cm}^2$   
隙間特性値:  $n = 1.26$   
通気率 ( $\Delta P = 1 \text{ Pa}$ 時の通気量):  $a = 8.5$   
 $\Delta P = 9.8 \text{ Pa}$ における通気量:  $Q_{9.8} = 51.8 \text{ m}^3/\text{h}$

室内温度:  $24.2^\circ\text{C}$  係数(b): 0.691  
外気温度:  $17.6^\circ\text{C}$

測定パラメータ

|     |        |     |                           |
|-----|--------|-----|---------------------------|
| 圧力差 | 18.9Pa | 通気量 | 85 $\text{m}^3/\text{h}$  |
| 圧力差 | 26.0Pa | 通気量 | 114 $\text{m}^3/\text{h}$ |
| 圧力差 | 34.1Pa | 通気量 | 145 $\text{m}^3/\text{h}$ |
| 圧力差 | 41.7Pa | 通気量 | 164 $\text{m}^3/\text{h}$ |
| 圧力差 | 50.7Pa | 通気量 | 182 $\text{m}^3/\text{h}$ |

50.0Pa時の確定流量: 188 $\text{m}^3/\text{h}$

Pa 通気量-圧力差特性グラフ

